

マイナンバーカード 出張申請受け付け中

あなたの地域・職場・学校・施設などでのマイナンバーカード申請をお手伝いします

問い合わせ
市民税務課 ☎59-2143

市内の企業や施設、学校、地域の団体（自治会など）で5人以上の希望者を募って申し込んでもください。市職員が出張し、マイナンバーカード申請のお手伝いをします。申請したカードは自宅に郵送します（注）。

顔写真はその場で撮影します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

（注）マイナンバーカードを郵送できるのは、市に住民登録がある方で申請会場に本人確認書類などの必要書類を持参した方に限りますのでご了承ください。

申し込み方法

実施希望日のおおよそ1カ月前までに市ホームページにある申込書をファクス（59-0002）またはメールで市民税務課戸籍住民係へ。



毎月第1土曜日は「ひろしま環境の日」です。
「ひろしま環境の日」一斉行動

1月のテーマ

やってみよう
エコな買い物!

～使い切れないものは買わず、必要な分だけ購入～




家庭で、職場で、できることから始めましょう。
環境整備課 ☎59-2154

- ①横ばい傾向の事業系ごみ処理量
- ②事業系ごみ処理手数料とごみ処理原価との開き
- ③近隣の事業系ごみ処理手数料との均衡

事業系ごみ処理手数料の改定について検討しています（第2回）

問い合わせ
環境整備課リサイクルセンター
☎525101

市では、令和7年4月から、事業系ごみの処理手数料を「10kg当たり100円から10kg当たり150円」に改定することを検討しています。

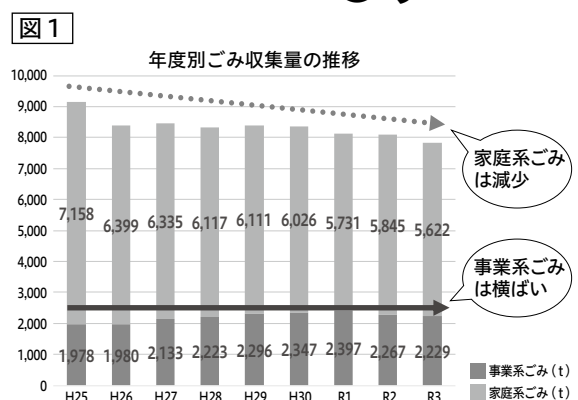

図①に示すとおり、家庭系ごみは減らない事業系ごみ処理量

今月は、①横ばい傾向の事業系ごみ処理量について説明します。②・③については、次号以降での説明を予定しています。

『事業系ごみ処理手数料』とは


事業者の皆さんが、ごみの処理を大竹市一般廃棄物収集運搬許可業者（以下、許可業者）に依頼している場合は、契約金額の中に含まれている10kg当たり100円の処理料金部分となります。この処理料金は、許可業者を通じて大竹市に支払っているものです。

また、直接リサイクルセンターに

減少傾向にあります。事業系ごみはここ数年横ばい傾向にあります。そこで、事業系ごみについても減量化に取り組んでいただく必要があると考えています。

また、排出事業者の処理責任（排出者責任）としての受益者負担の適正化、周辺自治体とのバランスなどの観点からも、事業系ごみの処理手数料見直しが必要だと考えています。

図2

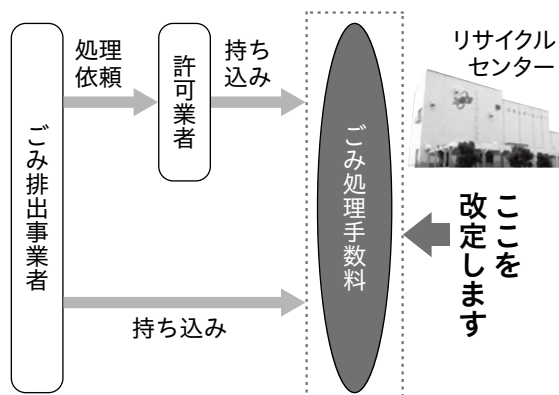

持ち込まれる場合は、窓口で支払う10kg当たり100円の処理料金となります。（図②）


なお、家庭系ごみでも許可業者に依頼している場合は該当しますので注意してください。

おおたけ。ごみ事情 No.66

生ごみの水切りで ごみの減量化に取り組みましょう

問い合わせ 環境整備課リサイクルセンター ☎52-5101


①ペットボトルの上部をハサミなどで切断する。

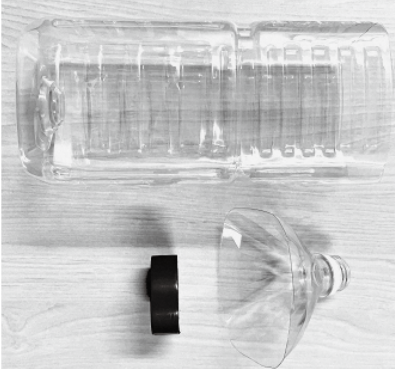

②切断したペットボトルの切り口をテープなどで補修する。



③切断したペットボトルの中に、生ごみの入った水切りネットを入れて、上に引っ張りぎゅっと絞る。

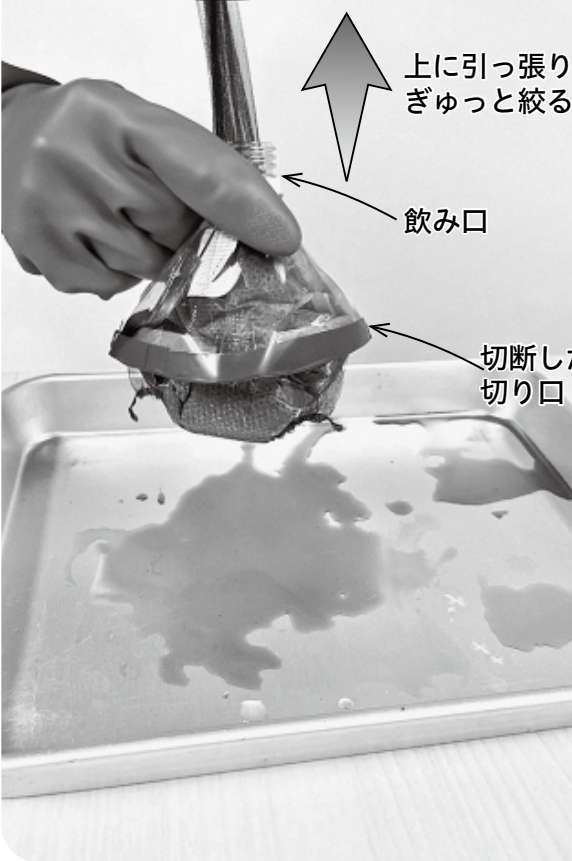

便利なアイテムを使って水切り



近年、日本では、ごみの減量化や再資源化が大きな課題となっており、ごみ出しをするときの一人一人の意識が非常に大切です。今回は、比較的簡単に取り組むことができる水切りについて紹介します。

※生ごみの約8割は水分です。水分を減らすことで、ごみ減量化に大きな効果が期待できます。

●水切りをするメリット

○生ごみが乾燥し、腐敗が進みにく

●水切りの方法

水切りのポイントは次の3つ

- ①ごみを水に濡らさない
- ・野菜は洗う前に皮をむく
- ・皮は三角コーナーなど濡れやすい場所に置かず、そのまま捨てる
- ・シンクの外に紙袋などを置いて、紙に水分を吸わせてから捨てる
- ②乾かしてから捨てる
- ・茶がらやティーバッグは、水気を絞り、乾かす

くなり、嫌な臭いが減る

○短時間で効率よくごみを焼却できるため、焼却施設から排出される二酸化炭素量の減少・ごみ処理費の軽減につながる

- ・果物の皮など水分量の多いものは、天日干しや新聞紙などで十分乾かす
- ③ごみ出し前にもうひと絞り
- ・水切りネットに入れた生ごみを直接絞る（ペットボトルなどを使用した水切りグッズを、家庭で作ることもできます）
- ・生ごみに直接触れることに抵抗がある場合は、ペットボトルなどの底を押し付けて水を切る
- ・ごみの減量化に向け、こうした取り組みにご協力ください。
- また市では、生ごみ処理機の購入の助成もあります。ぜひ、検討してください。

凍結の目安はマイナス4度

○マイナス4度以下（風当たりの強いところではマイナス1度程度）

凍結や破裂が多い場所

- 水道管がむき出しになっているところ
- 屋外にある蛇口や給湯器
- 北向きの日陰や風当たりの強い場所にある水道管やメーター
- ※旅行で長期間留守の場合や所有する家屋が空き家の場合には注意してください。特に空き家は屋内で凍結・破裂したケースもあります。

凍結の防止方法

- 凍結を防止する方法には次のようなものがあります。
- 保温材の取り付け
- 保温材の取り付けは市指定給水装置工事業者でも有料で行っています。
- 少量の水（鉛筆の芯程度の太さ）を出しておく
- メーターボックス内に保温発泡スチロールや布などの保温効果のあるものを入れておく。（保温材は濡れないようにビニール袋などに入れる）
- なお、検針に支障のないよう、メー

寒～い夜にはご用心！

水道管の

凍結・破裂



市ホームページにも掲載しています。

問い合わせ 上下水道局工務課 ☎59-2192


破裂してしまったら

蛇口や水道管が破裂してしまった場合、緊急に処置する必要があるため、メーターボックス内の元栓（止水栓）を閉め、水を止めて市指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。（有料）

元栓の位置などの確認を

- 元栓（止水栓）の位置の確認
- 元栓（止水栓）はメーターボックス内またはその付近に設置されています。元栓（止水栓）で水が止まるか確認しておきましょう。
- 古いタイプの元栓（止水栓）は、パッキンの摩耗などにより水が止まらない場合があります。その場合は市指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。（有料）

市指定給水装置工事業者

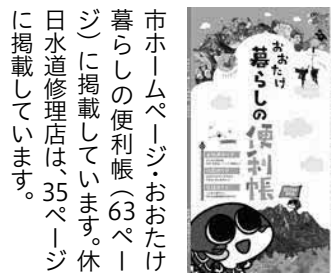

ター部分は隠さないでください。

- 水道管の水を抜く
- 元栓（止水栓）を閉めてから、水抜き栓または散水栓などの低い位置にある蛇口を開け、管内の水を抜く。再度元栓を開けて水を使用する際は、空気の噴出に気を付けてください。

凍結したらぬるま湯を

凍結した部分にタオルなどの布をかぶせてぬるま湯をゆつくりとかけ、凍結部分を溶かしてください。※絶対に熱湯を直接かけないでください。蛇口や水道管が破裂する恐れがあります。



市立図書館ホームページ

携帯アドレス
http://www.tosho.otake.hiroshima.jp/mobile
問い合わせ ☎52-5338 ☎52-8005

イベント紹介

おひざにだっこのおはなし会
とき1月12日(金)10時30分から▼ところギャラリーおたけ3▼対象0歳から
親子で楽しむおはなし会
とき1月12日(金)11時から▼ところギャラリーおたけ1▼対象1歳から
おはなし会
とき1月20日(土)11時から▼ところ図書館1階おはなしのへや▼対象幼児・小学生
※イベントは中止・延期になる場合があります。また、予約の必要はありません。参加を希望する方は当日来館してください。

お知らせ

蔵書点検を行います
1月30日(火)から2月2日(金)まで、蔵書点検を行うため休館します。ご不便をおかけしますが、よろしく願います。
(1月31日(水)は月末整理日です)

展示コーナー

一般向き ふるさと
児童向き さむくないもん
時事コーナー 箱根駅伝2024第100回
大会記念企画く走るく

新刊案内

おとなの本

「黒猫になった教授」
A.B.コックス／著
森沢 くみ子／訳
(論創社)

生物学者リッジリー教授が急死。助手カントレルが黒猫に脳を移植すると、猫は教授の口調で話し始めた！教授の遺言により、娘マージョリーはカントレルと結婚すれば多額の財産を相続できる。しかし彼女には婚約者がいて…



「子どもと一緒に見つける
空を見上げるさんぼ図鑑」
自然観察大学／監修
お散歩研究会「[ぼかぼか]」／監修
(永岡書店)



「大谷翔平語録」
斎藤 庸裕／著
(宝島社)



「絵で見て楽しい！
はじめての相撲」
西尾 克洋／著
鍛山 瑛一／監修
(すばる舎)



「世宗大王をさがせ
ハングルをつくった王さま」
キム ジン／ぶん
チョン ジュン／え
わたなべ なおこ／やく
(TOY Publishing)



「おたけ手すきと紙一筆箋作り」多くの方の参加ありがとうございました。



「図書のリサイクル市」の様子



小方小学校2年生が図書館探検に来てくれました。



YouTube大竹市
図書館チャンネル



「紫式部」
こざき ゆう／文
脚 次郎／絵
谷口 孝介／監修
(Gakken)

平安時代に生まれ、今も世界で読みつがれる「源氏物語」を書いた紫式部の、アニメ風カラーイラスト満載のビジュアル伝記。一目でわかる人物ガイド、紫式部年表付き。